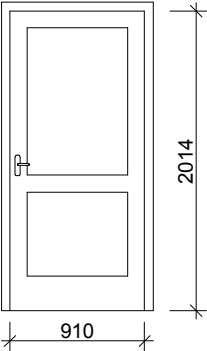
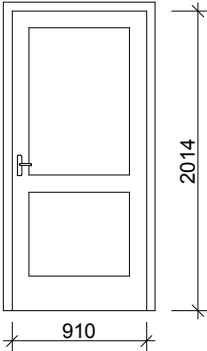


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI P.POŻ.				
LP		1		2
Oznaczenie na rysunkach		D1		D2
Schemat (1:50)				
Wymiar w świetle ościeżnicy szerokość x wysokość [mm]		910 x 2014		910 x 2014
Wymiar w świetle muru szerokość x wysokość [mm]		1050 x 2090		1050 x 2090
Rodzaj		Drzwi drewniane p.poż. wewnętrzne, płaskie, pełne jednoskrzydłowe		Drzwi drewniane p.poż. wewnętrzne, płaskie, pełne jednoskrzydłowe
Ościeżnica		Ościeżnica stalowa MDF EI30 z klejonek drewnianej		Ościeżnica stalowa MDF EI30 z klejonek drewnianej
Skrzydło		Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna egzotycznego z wypełnieniem wkładem ognioodpornym, okleina naturalna Ramka 1 ozdobna w kolorze skrzydła		Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna egzotycznego z wypełnieniem wkładem ognioodpornym, okleina naturalna Ramka 1 ozdobna w kolorze skrzydła
Kolor	Ościeżnica	Okleina naturalna standard Dąb 2		Okleina naturalna standard Dąb 2
	Skrzydło	Okleina naturalna standard Dąb 2		Okleina naturalna standard Dąb 2
Akcesoria		Klamka p.poż. - stal nierdzewna szczotkowana Samozamykacz chowany (montaż ukryty) Zamek główny pod wkładkę patentową Uszczelka progowa samoopadająca		Klamka p.poż. - stal nierdzewna szczotkowana Samozamykacz chowany (montaż ukryty) Zamek główny pod wkładkę patentową Uszczelka progowa samoopadająca
Ilość [szt.]	LEWE		PRAWE	LEWE
	—		1	—
Uwagi		Drzwi należy montować w kompletnie wykończonych pomieszczeniach. Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60		Drzwi należy montować w kompletnie wykończonych pomieszczeniach. Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30

UWAGA

- PRZED ZAMÓWIENIEM UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
- WYMIAR W ŚWIETLE MURU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ZASTOSOWANEGO SYSTEMU ŚLUSARKI STALOWEJ
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZYĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (min 90 cm)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI P.POŻ.

STAN PROJEKTOWANY skala 1:50

LABUD

PROJEKT

41-902 BYTOM, ul. ŁUŻYCKA 64/6 tel. kom. 603 776 120

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:
Inż. Janusz LABUS
upr. bud. 18/85
Inż. Borys OSUCH
KIEROWNIK PRACOWNI
Inż. Janusz LABUS

ILUŚĆ RYSUNKÓW
21

NR ZLECENIA
07/2015

DATA
czerwiec 2015 r.

SKALA
1:50

OBIEKT I ADRES
BUDYNEK RATUSZA
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. RYNEK 4 (działka Nr 15)

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMBIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
REMONTU ELEWACJI, WYMIANY OKIEN W SALI SESYJNEJ I NA PODDASZU, ZABEZPIECZENIA PPOŻ. SUFITU
PODWIESZONEGO W SALI SESYJNEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SALI SESYJNEJ, NAPRAWY KOMINÓW
WYCHYLONYCH OD PIONU ORAZ ZABUDOWY HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU RATUSZA
- INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYMIANA BALUSTADY ZEWNĘTRZNEJ WIEŻY

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI P.POŻ.

NR RYSUNKU
8